Industrijska ulica 13, 4226 Žiri, Slovenija T +386 (0)4 505 02 00

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizient

Berechnungsnummer: 173.1/12

PRODUKTNORM: EN 14351-1 + A1

U_f BERECHNUNGSNORMEN: EN 1077-2:2012

SOFTWARE: WinIso 2D

Gültigkeit: Diese Berechnung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

SYSTEM	Komfort Optimo XLS	
PRODUKT	Einflugeliges Drehkippfenster	
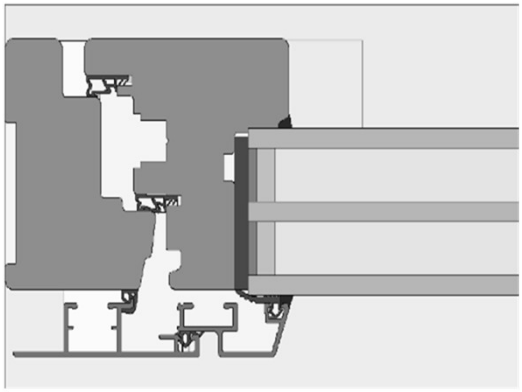	Rahmenmaterial	Holz – Fichte (Picea abies) (λ= 0,11 W/mK)
	Wärmedurchgangs-koeffizient des Rahmens	Uf=1,1 W/m2K; b=104mm Ufb=1,1 W/m2K bb=104 mm
	Wärmedurchgangs-koeffizient des Glases	Ug=0,6 W/m²K 6/16Ar/6/14Ar/6 (TGI Spacer M)
	Wärmedurchgangs-koeffizient linear	Ψ= 0,048 W/mK
	Außenmaß (B × H)	1230 mm x 1480 mm

M SORA	Uw=0,86 W/m²K

Žiri, 29.09.2025

Berechnung:
Luka Kramarič, MSc

M SORA d.d.
Trg svobode 2 4226 Žiri